


**TERMOPIASTRE®**



**ALBRIGI®**

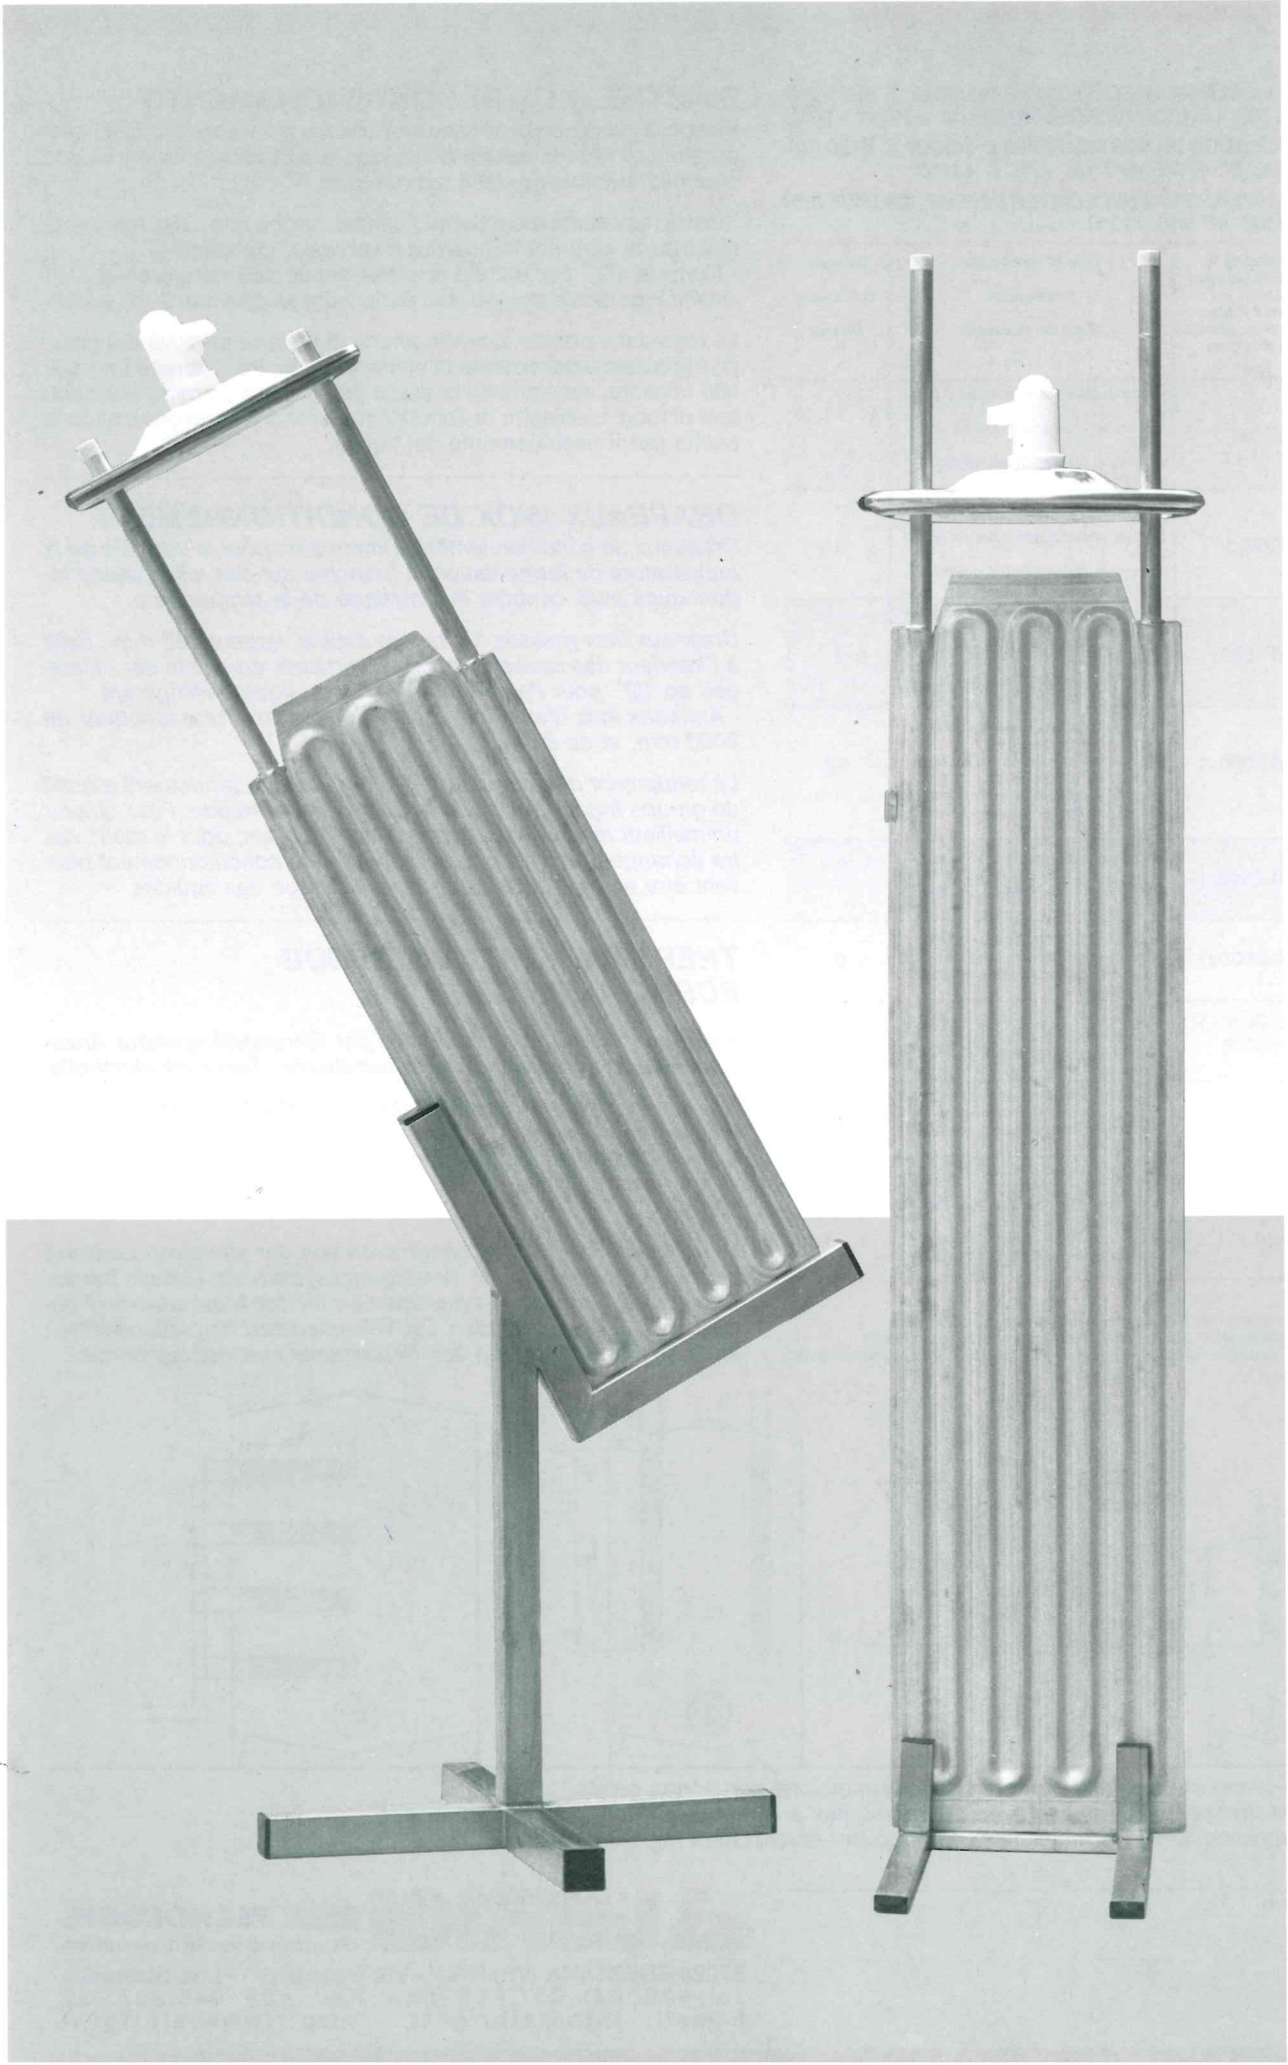

CONSIGLI PER L'APPLICAZIONE DELLE NOSTRE PIASTRE DI SCAMBIO CON CIRCOLAZIONE DEL LIQUIDO REFRIGERANTE DA +7°C A +12°C

CONSEIL POUR L'APPLICATION DE NOS DRAPEAUX D'ÉCHANGE AVEC CIRCULATION DU LIQUIDE RÉFRIGÉRANT DE +7°C À +12°C.

EINBAUEMPFEHLUNG UNSERER KÜHLREGISTER BEI EINE, UMLAUF DER KÜHLFLÜSSIGKEIT VON +7° BIS +12°C.

Capacità del serbatoio Behälterinhalt Capacité de la cuve HL	Lunghezza e quantità piastra Laenge u. Anzahl Platte Longueur et quantité des drapeaux mm	Tipo di montaggio Montageart Type de montage	Disegno Zeichnung Dessin
3 ÷ 15	500x1	Piastra verticale mobile montata sul coperchio Drapeau vertical mobile monté sur le couvercle Bewegliche, auf dem Deckel montierte, vertikale Tauchplatte	1
20 ÷ 25	1000x1	Piastra verticale mobile montata sul coperchio Drapeau vertical mobile monté sur le couvercle Bewegliche, auf dem Deckel montierte, vertikale Tauchplatte	1
34 ÷ 40	1000-1500x1	Piastra verticale mobile montata sul coperchio Drapeau vertical mobile monté sur le couvercle Bewegliche, auf dem Deckel montierte, vertikale Tauchplatte	1
50 ÷ 60	1500-2000x1	Piastra verticale mobile montata sul coperchio o fissa montata nel cielo Drapeau vertical mobile monté sur le couvercle ou fixe attaché au toit. Bewegliche, auf dem Deckel montierte oder fest auf der Decke montierte vertikale Tauchplatte.	1-2
75 ÷ 105	2000-2500x1	Piastra verticale fissa montata nel cielo Drapeau vertical fixe attache au toit Fest, auf der Decke montierte, vertikale Tauchplatte.	2
125 ÷ 150	2500-3000x1	Piastra verticale fissa montata nel cielo Drapeau vertical fixe attache au toit Fest, auf der Decke montierte, vertikale Tauchplatte.	2
150 ÷ 200	2500-3000x1 2500x2	Piastra verticale fissa montata nel cielo Drapeau vertical fixe attache au toit Fest, auf der Decke montierte, vertikale Tauchplatte.	2-3
200 ÷ 250	4000x1 3000x2	Piastra/e verticale fissa montata nel cielo Drapeaux verticaux fixes attaches au toit Fest, auf der Decke montierte, vertikale Tauchplatte(n).	2-3
300	5000x1 2500-3000x2 1500x4	Piastra/e verticali e orizzontali fisse montata nel cielo e nel fasciame Drapeaux verticaux et horizontaux fixes attachés au toit et à la virole. Fest, auf der Decke und der Umkleidung, montierte vertikale und horizontale Tauchplatten.	2-3-4

I dati sono puramente indicativi e devono essere sottoposti ogni volta al nostro ufficio tecnico.  
Les données sont purement indicatives et doit être chaque fois soumises à notre bureau technique.  
Die Daten sind rein Indikativ und müssen von Fall zu Fall mit unserer technischen Abteilung abgesprochen werden.

## PIASTRE INOX DI CONDIZIONAMENTO

Piastrine di condizionamento ad immersione per il controllo della temperatura di fermentazione da collegare ad impianti frigoriferi con controllo automatico della temperatura.

Piastrine inox stampate a doppio canale, larghe mm. 380, fissate all'interno di serbatoi in posizione verticale, complete di:  
- filetti da 1/2" per entrata e uscita del liquido refrigerante;  
- staffe inox di ancoraggio solo per piastrine lunghe mm 2000 e oltre.

La resa delle piastrine dipende anche dalla resa effettiva del gruppo frigorifero e dal sistema di alimentazione. Per ottenere un risultato migliore, consigliamo di usare per il mosto il nostro scambiatore di tubo. Le piastrine di condizionamento possono essere usate anche per il riscaldamento dei liquidi.

## DRAPEAUX INOX DE CONDITIONNEMENT

Drapeaux de conditionnement à immersion pour le contrôle de la température de fermentation, à brancher sur des installations frigorifiques avec contrôle automatique de la température.

Drapeaux inox pressés à tubulure double, largeur 380 mm., fixés à l'intérieur des cuves en position verticale, complets de: - filetages de 1/2" pour l'entrée et la sortie du liquide réfrigérant.  
- Anneaux inox d'ancrage pour les drapeaux d'une longueur de 2000 mm. et au-delà.


Le rendement des drapeaux dépend aussi du rendement effectif du groupe frigorifique et du système d'alimentation. Pour obtenir un meilleur résultat, nous conseillons d'utiliser, pour le moût, notre échangeur tubulaire. Les drapeaux de conditionnement peuvent être aussi utilisés pour le réchauffage des liquides.

## THERMOKONDITIONIERENDE EDELSTAMPLATTEN

Kühltauchplatten für die Kontrolle der Gärungstemperatur Anzuschließen an Kühlanlagen mit automatischer Temperaturkontrolle.

Edelstahlplatten als Doppelkanalplatten gepreßt, 380 mm breit, im Inneren des Behälters in vertikaler Position fixiert komplett mit:  
- Gewinde 1/2" für Kühlflüssigkeit Ein- und Ausgang;  
- Verankerungsstützen aus Edelstahl nur für Platten ab 2000 mm Länge.

Die Leistung der Platten hängt auch von der effektiven Leistung der Kühlgruppe und vom Versorgungssystem ab. Um ein besseres Resultat zu erzielen, empfehlen wir für den Most unseren Rohraustauscher zu verwenden. Die Wärmeaustauscherplatten können auch für die Erwärmung von Flüssigkeiten verwendet werden.

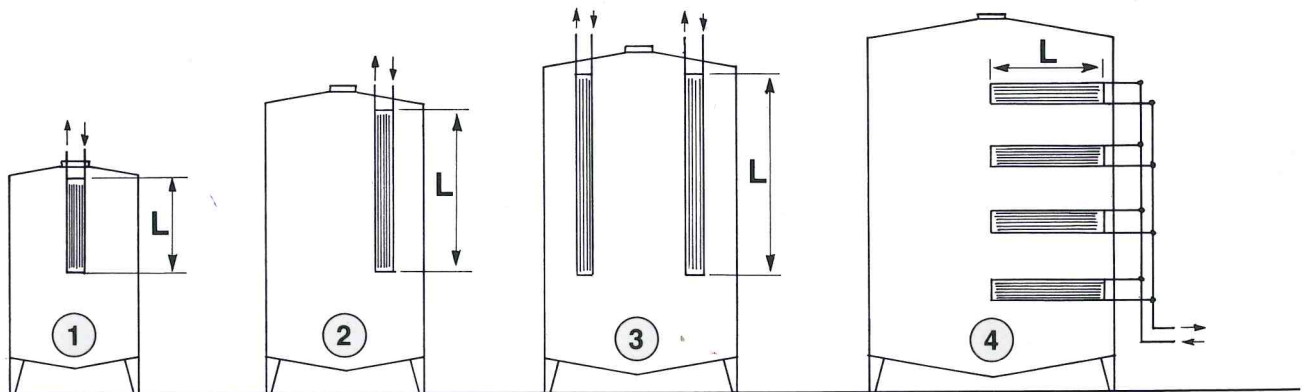

Esempi di serbatoi termo condizionati con piastra ad immersione con acqua gelida  
Exemples de cuves thermoconditionnées avec drapeaux inox à immersion fonctionnant à eau glacée.  
Beispiele für Thermokonditionierte Behälter mit Kühlregister-tauchplatten mit Gefrierwasser

RIVENDITORE AUTORIZZATO:

**ALBRIGI** **TECNOLOGIE**  
Un quarto di secolo di evoluzione

37023 GREZZANA (VR) ITALY - Via Tessare, 6/A - Loc. Stallavena  
Tel. +39 045.907.411 r.a. - Fax +39 045.907.427  
E-mail: info@albrigi.it - http://www.albrigi.it